TŘEBIHOŠŤ - PRAMENIŠTĚ (ZÁŘEZY)

Revize a aktualizace návrhu ochranných pásem jímacích zářezů

HYDRO TREND

Aktualizace návrhu OP pro zdroje podzemní vody (zářezy „Pod Zvičinou“) vodovodu Třebihošť

Z Á Ř Í 2025

1.0 Základní údaje

ZADAVATEL: **Obec Třebihošť**, č.p. 106, 544 01 Třebihošť

ZHOTOVITEL: **Petr Tichý - HYDROTREND**, Přátelství 316, 541 02 Trutnov 4

Č. ZAKÁZKY: HT 019A/24 **KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:** 769975 Třebihošť

OBEC: 579769 Třebihošť **OKRES** : CZ 0525 Trutnov **KRAJ**: Královéhradecký

POVODÍ: 1-04-03-0020 Bystrý potok **NADMOŘSKÁ VÝŠKA ÚZEMÍ**: 430 - 600 m.n.m.


HYDROGEOLOGICKÝ RAJON: 5151 - Podkrkonošský permokarbon

NÁZEV ÚTVARU PODZEMNÍCH VOD: 51510 - Podkrkonošský permokarbon

POZICE ÚTVARU PODZEMNÍCH VOD: Základní

ÚKOL: Hydrogeologické zhodnocení a aktualizace návrhu OP I. a II. stupně pro jímací zářezy prameniště „Pod Zvičinou“ T-JZa, T-JZb a T-JZc **s ohledem na jejich využití pro vodovod obce**

ŘEŠITEL ÚKOLU: p.g. Petr Tichý **SPOLUPRÁCE:** Mgr. Pavel Bobr

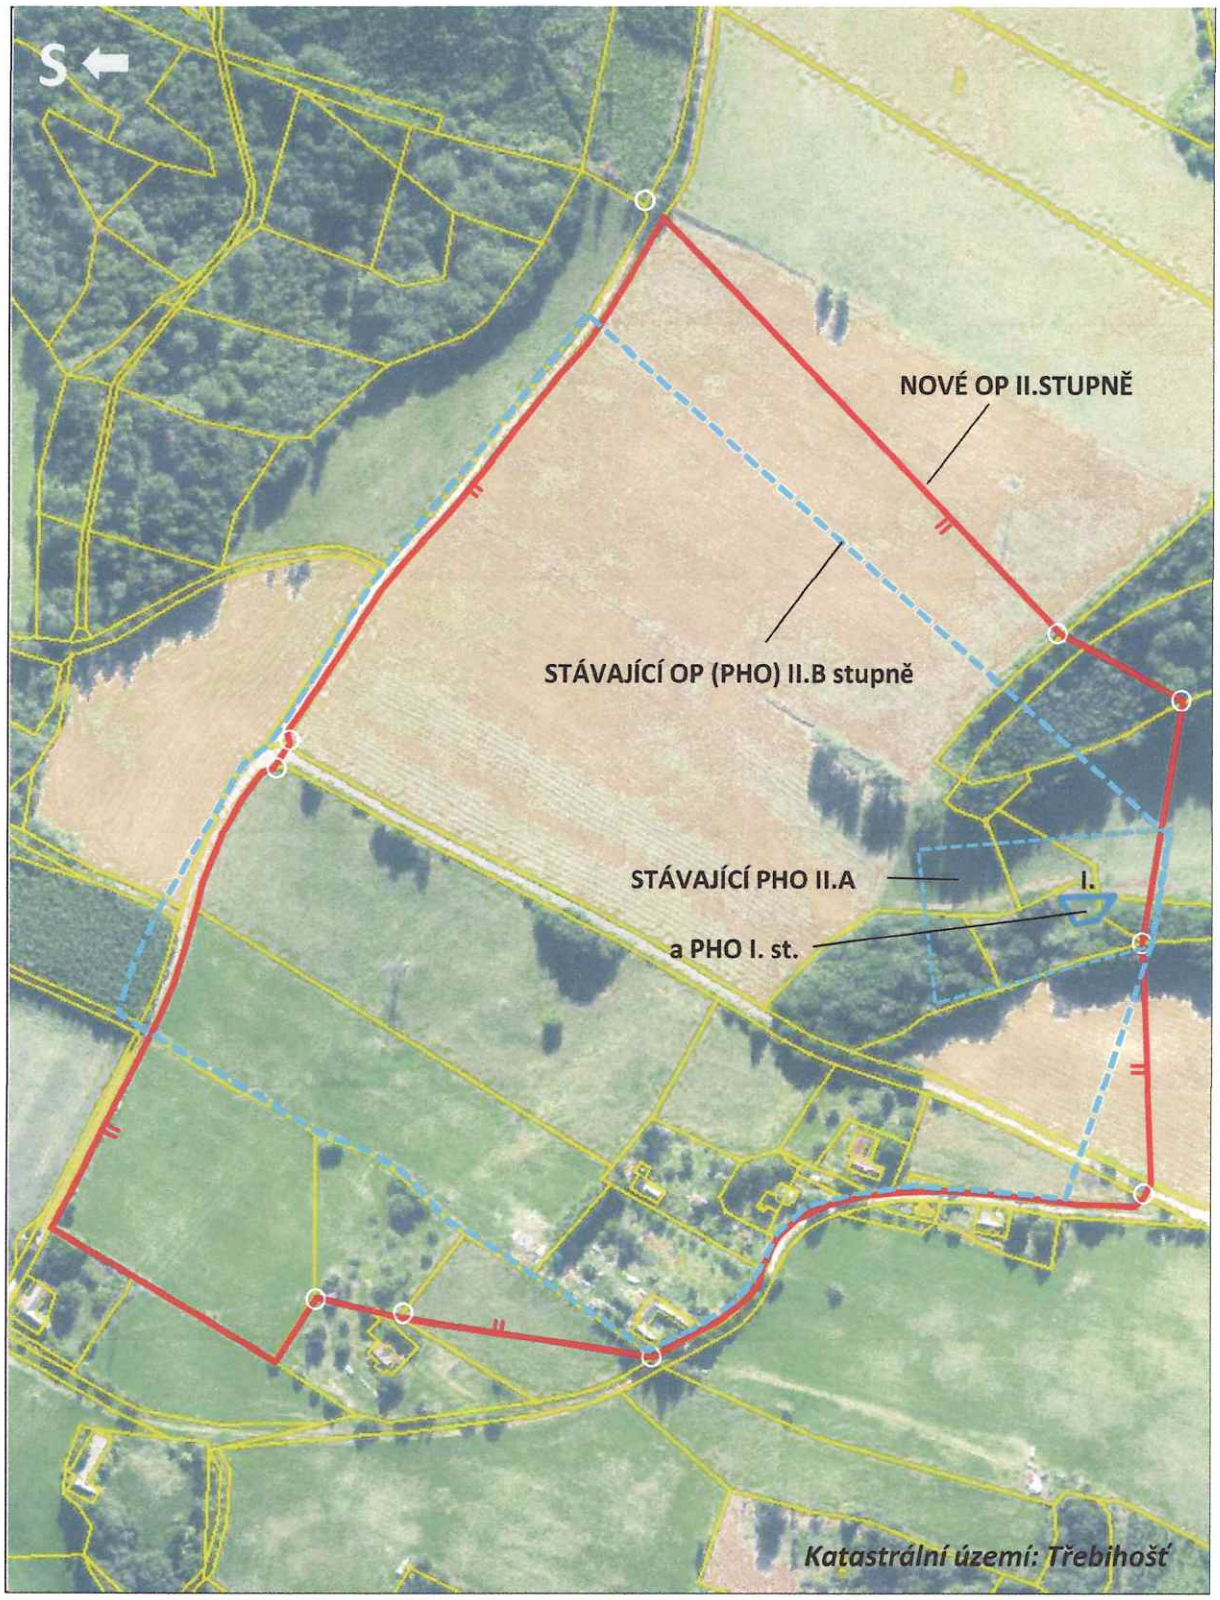

Příloha 4: Třebihošť - zářezy, revizní návrh OP II. stupně (červeně) 1 : 3 000